**Wizjery przepływu – przezierniki ze szkłem płaskim**

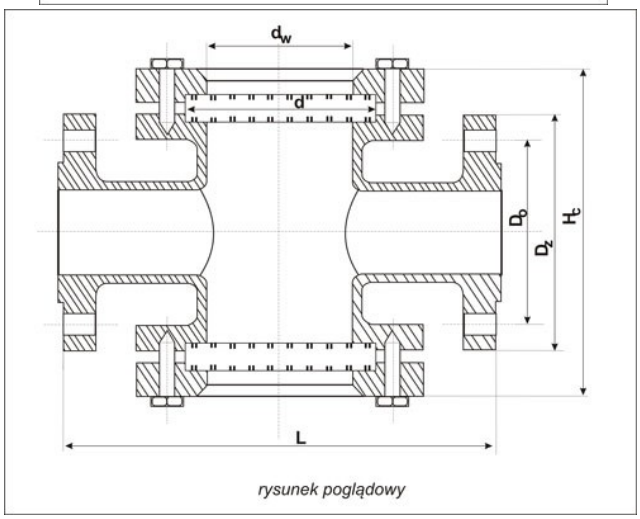

*rysunek poglądowy*

**Zastosowanie:**

- woda,
- inne ciecze neutralne,
- ciecze spożywcze i agresywne,
- materiały sypkie.

Parametry **pracy:**

| | |
|---|---|
| Pnom | 2,5 MPa |
| Pp | 4,0 MPa |
| Tp | $200^0$C |

**Pnom - ciśnienie nominale**
**Pp - ciśnienie próbne**
**Tp - dop. temperatura czynnika**

**BUDOWA:**
Przeziernik ze szkłem płaskim to korpus stalowy - spawany z umieszczonymi na przeciw siebie wziernikami szklanymi osadzonymi w gniazdach uszczelnianych uszczelkami płaskimi. Kołnierze mocujące przeziernik z rurociągiem wykonujemy jako stałe i luźne, co umożliwia prawidłowy montaż w przypadku kątowego przestawienia kołnierzy rurociągu. Zaleca się stosowanie zaworów odcinających przed przeziernikiem co ułatwia i przyspiesza wymianę szkła w przypadku ich pęknięcia.

**Na życzenie klienta wykonujemy przezierniki o innej długości zabudowy L (dłuższy wziernik szklany).**

**Tabelka z wymiarami:**

| Wielkość | wymiary | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | L | Hc | Dz | Do | dw< | dxg |
| DN 20 | 150 | 115 | 105 | 75 | 30 | 50 x 12 |
| DN 25 | 160 | 115 | 115 | 85 | 35 | 50 x 12 |
| DN 32 | 180 | 150 | 140 | 100 | 40 | 50 x 12 |
| DN 40 | 200 | 150 | 150 | 110 | 45 | 70 x 15 |
| DN 50 | 230 | 215 | 165 | 125 | 50 | 80 x 20 |
| DN 65 | 290 | 215 | 185 | 145 | 95 | 125 x 20 |
| DN 80 | 310 | 255 | 200 | 160 | 95 | 125 x 20 |
| DN 100 | 350 | 255 | 220 | 180 | 110 | 150 x 20 |
| DN 125 | 400 | 300 | 250 | 210 | 130 | 175 x 20 |
| DN 150 | 480 | 350 | 285 | 240 | 170 | 200 x 20 |
| DN 200 | 600 | 450 | 340 | 295 | 170 | 200 x 20 |

| Nazwa elementu | wykonanie | |
|---|---|---|
| | stalowe - węglowe | stalowe - kwasoodporne |
| | materiał | |
| korpus | R 35 | 1H18N9T (1.4541) |
| kołnierze przyłączeniowe | S235JRG2 (St3S) | 1H18N9T (1.4541) |
| szpilki | 13CrMo44 (15HM) | 1H18N9T (1.4541) |
| nakrętki | GR 8.8 | A4 |
| uszczelnienia | Grafit, SIL | PTFE, SIL |
| rura szklana | SZKŁO B-Si | SZKŁO B-Si |
| pokrywa | S235JRG2 (St3S) | 1H18N9T (1.4541) |

**SPOSÓB ZAMAWIANIA:**
W zamówieniu należy określić:
- DN przekroju i długość zabudowy L
- wykonanie (ze stali węglowej lub stopowej)